


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY W m. BAJERZE

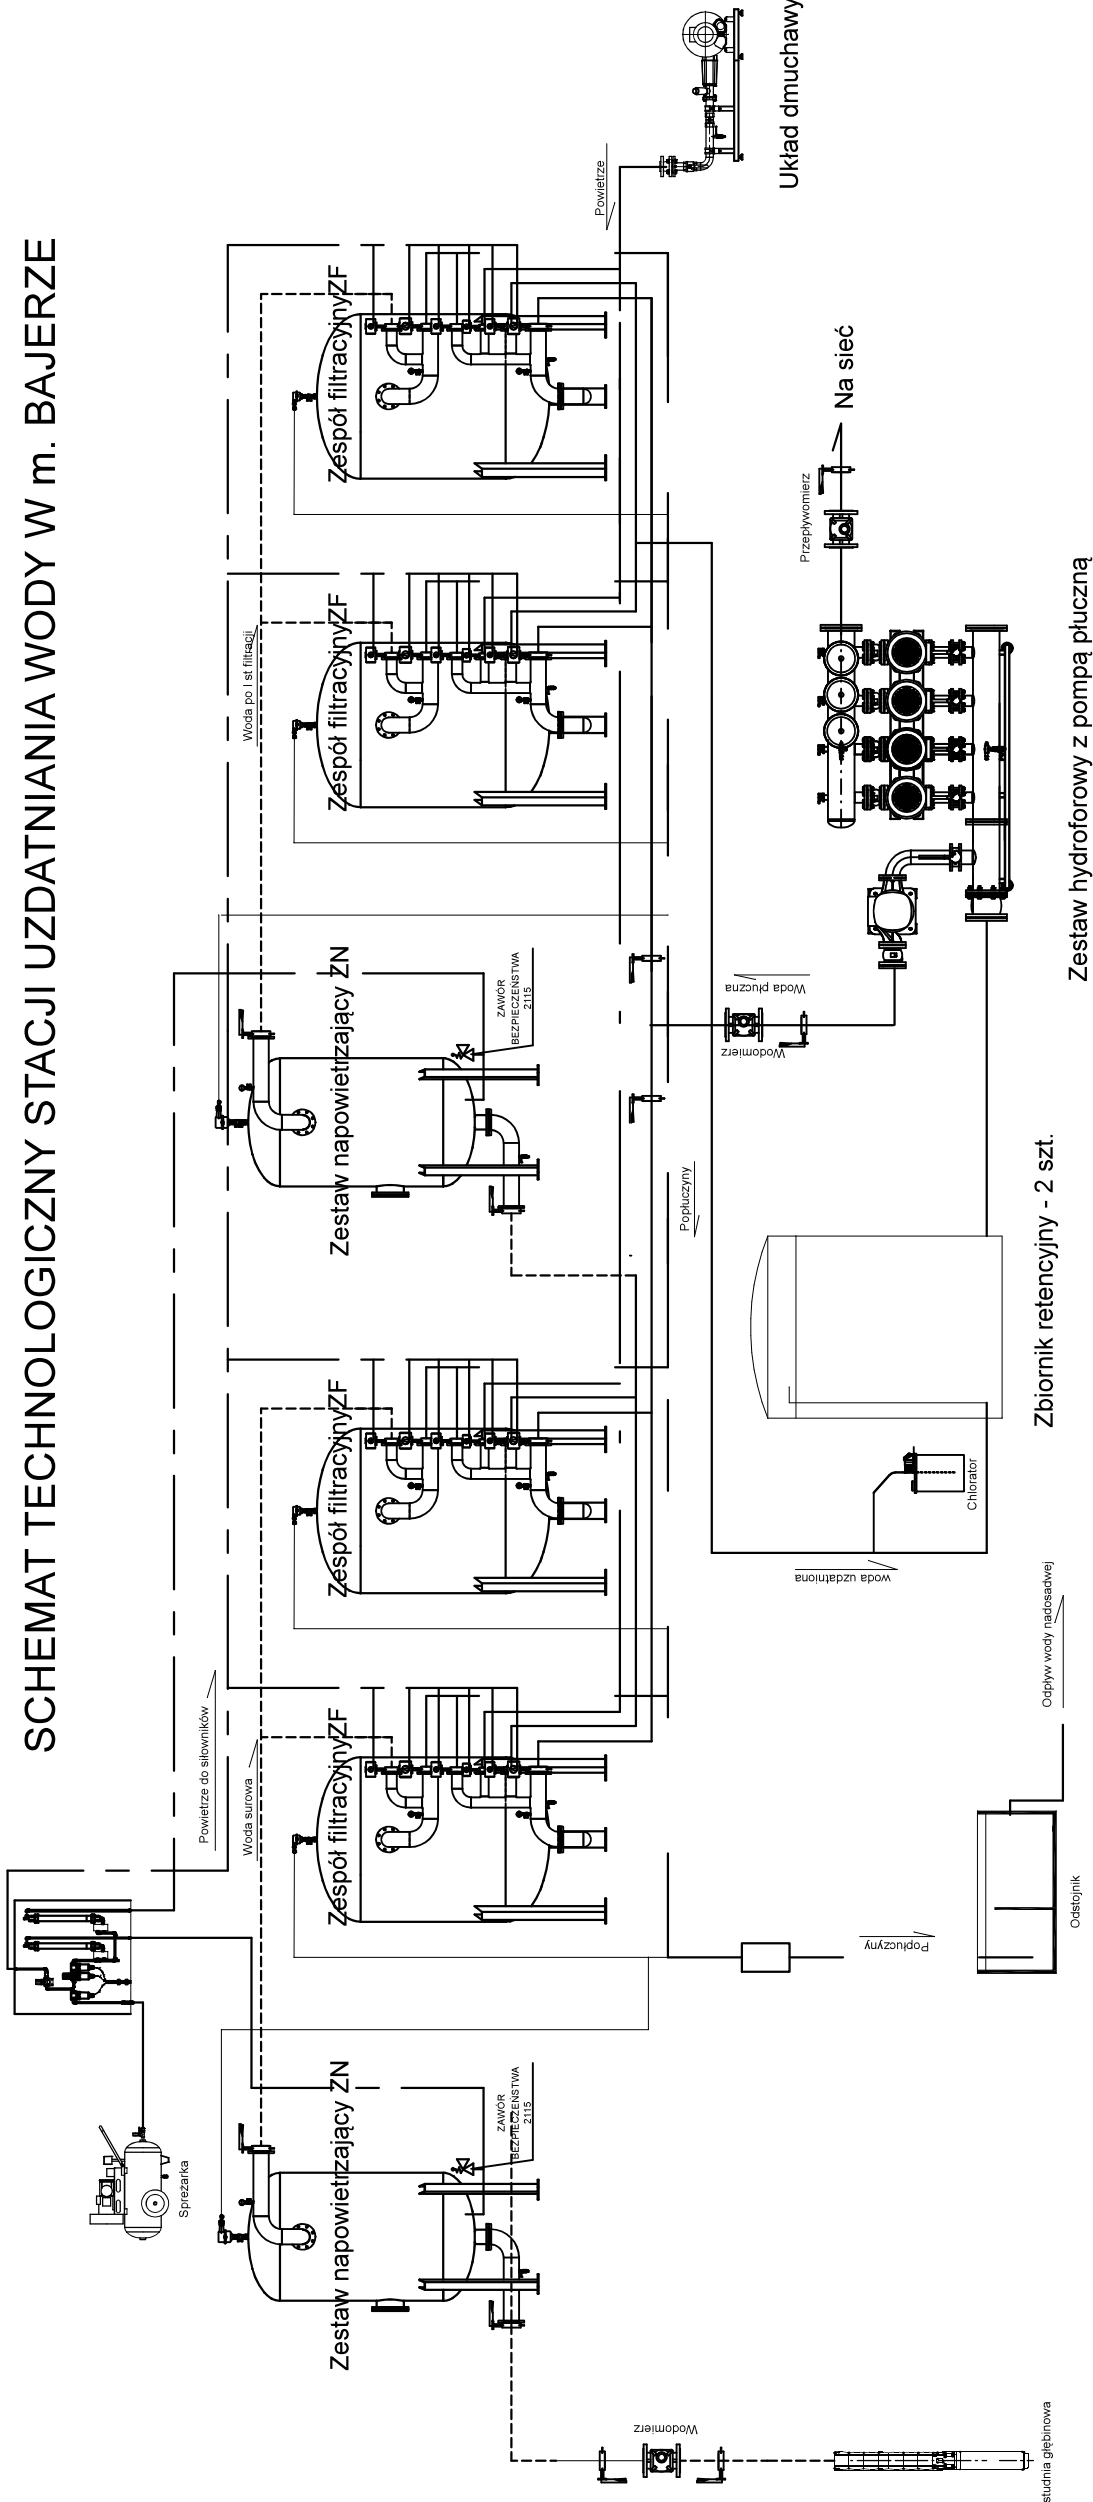

- WODA PO I ST FILTRACJI
- WODA SUROWA
- POPŁUCZNYN
- SPUST Z FILTRÓW
- POWETRZE
- WODA UZDATNIONA
- WODA PŁUCZNA
- POWETRZE DO SIŁ.

WOD-MAX	
ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca	
GMINA KJEWÓ KRÓLEWSKIE	
UL. TORUŃSKA 2	
86-253 KJEWÓ KRÓLEWSKIE	
Investor:	PROJEKT REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. BAJERZE
Projektował:	mgr inż. Sławomir Lebica WKP/0154/PWOS/09
Opracował:	inż. Michał Lebica
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA
DATA:	01.2017r.
SCHEMAT TECHNOLOGI	
RYS. S-04	
str. 72	